

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

	CADE INCÊNDIO C 02 MANEJÁVELS 15m x 60mm COM ESQUILHO 04mm rg.
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) RGI CLASSE: A / B / C
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PCS 4kg) CLASSE B / C
	EXTINTOR D'ÁGUA PRESSURIZADA (AP 10L) CLASSE: A
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4kg CLASSE: A/B/C
	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO LED 800 LUMENS INSTALADA NA PAREDE
	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO (E) A INSTALAR NO TETO
	REGISTRO DE RECALQUE (RR) SHOPPING
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
	Dirção do fluxo da rede de água
	Saída final da Rede de Fuga
	Ativador de alarme sonoro
	Placa de ident. equipamento - E3
	Hidante abrigado
	Placa de ident. equipamento - E7
	BOMBA DE INCÊNDIO DO SHOPPING
	RESERVA DE INCÊNDIO DO SHOPPING
	BOTONEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA HIDRANTES

PEDIDO DE COMPRAS - 015945

CAU-AM
PROJ. DE SIG. BENT
COMBATE A INCÊNDIO
14/03/2023
No. RTT: 2023

PROPRIETÁRIO – SENAC–SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

AUTOR DO PROJETO: BILITROS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO
"AS BUILT" - MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES ONETY
ARQUITETA E URBANISTA CAU N. 438.930-7

RESP. TÉCNICO CREA _____

QUADRO DE REVISÕES






MES / ANO MODIFICAÇÕES REALIZADAS

MAR / 2023 ATUALIZAÇÃO E "AS BUILT" DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
REDE DE HIDRANTES/EXTINTORES/SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA E ILUMINAÇÃO.


PROPRIETÁRIO:

Senac SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – AM

TÍTULO: CEP - LUI BENCHIMOL
PROJETO: PROJETO COMBATE INCENDIO
ISOMÉTRICO GERAL /DETALHES
FUNDIÇÃO: 03/04
RUA : BOM JESUS, S/N - Bairro FONTE BOA, TEFÉ AM

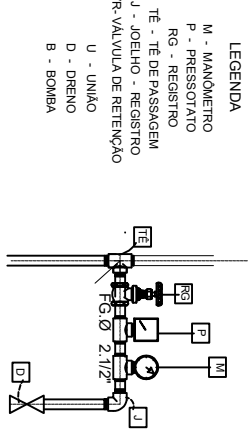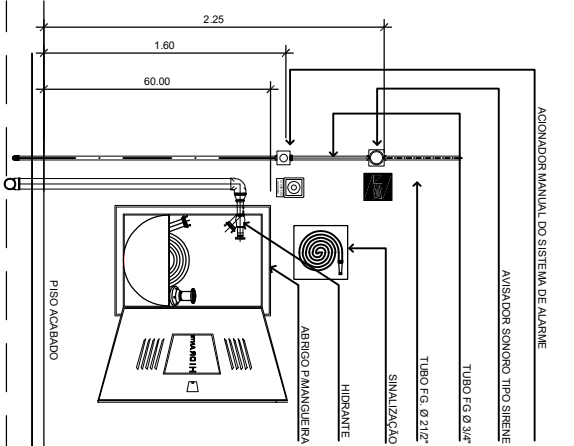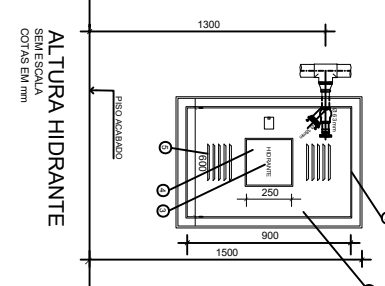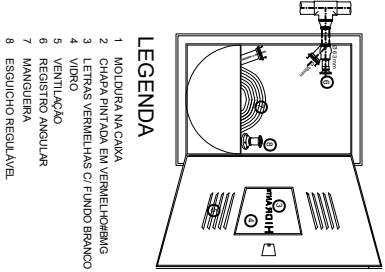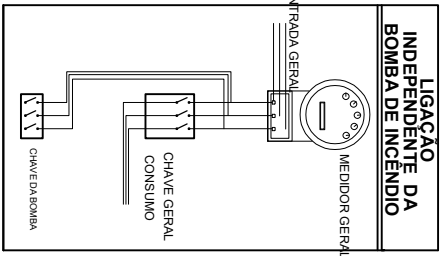


DETALHE PRESSURIZAÇÃO

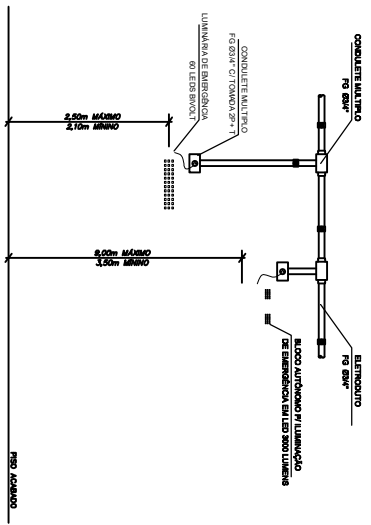


NOTA: 1. As luminárias devem ser instaladas de acordo com o projeto de iluminação e a norma NBR 9070. 2. O sistema de iluminação de emergência deve ser instalado de acordo com a norma NBR 13755. 3. O sistema de iluminação de emergência deve ser instalado de acordo com a norma NBR 13755. 4. A instalação de iluminação de emergência deve ser feita de acordo com a norma NBR 13755.

DETALHE GÊNICO LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA

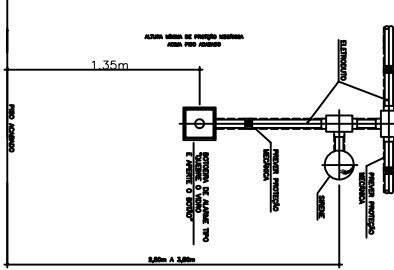

NOTA: 1. As luminárias devem ser instaladas de acordo com o projeto de iluminação e a norma NBR 9070. 2. O sistema de iluminação de emergência deve ser instalado de acordo com a norma NBR 13755. 3. O sistema de iluminação de emergência deve ser instalado de acordo com a norma NBR 13755. 4. A instalação de iluminação de emergência deve ser feita de acordo com a norma NBR 13755.

ACIONADOR MANUAL E SIRENE

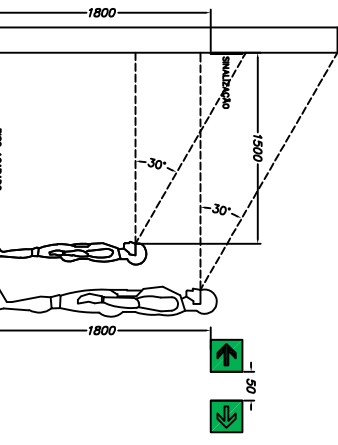

04 ISOMÉTRICO

SEM ESCALA

